


РОЗЕТКА АКУСТИЧЕСКАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ 4-МЕСТНАЯ

VOLTUM



Паспорт изделия	Артикул	Серия
	VLS0603**	S70
** — см. таблицу в графе «Цвет»		+

Изображение изделия

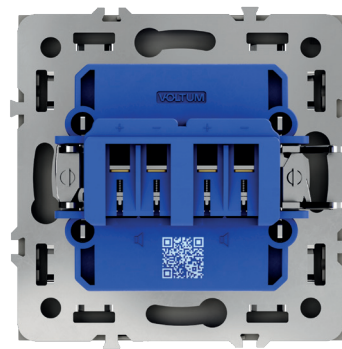


Назначение	Комплектация	Монтаж и габариты
Розетка акустическая предназначена для подключения аудиосистем. Потребление тока не более 5 А при напряжении до 60 В. Только для работы внутри помещений, где нет повышенных показателей влажности и запыленности.	— Металлический суппорт — Механизм — Внешняя накладка — Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки. Формат продажи: отдельно и в сборе.	Акустическая розетка совместима со стандартными подрозетниками глубиной от 45 мм. Механизмы укомплектованы лапками для фиксации на гипсокартоне. В углах суппорта предусмотрены отверстия для монтажа в деревянные конструктивные материалы (мебель).

Габаритный чертеж

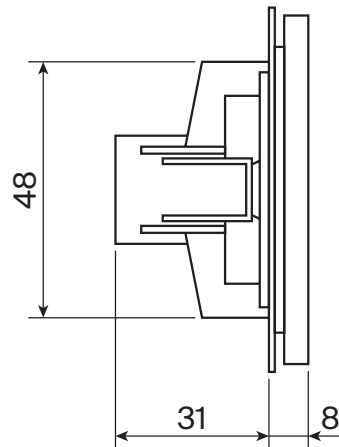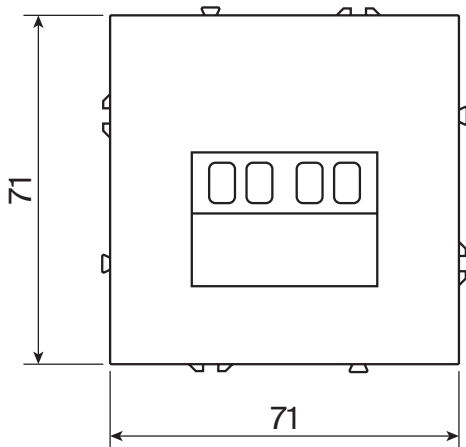

Технические характеристики	
Артикул	VLS0603**
Цвет (**)	01 – белый глянцевый, 02 – белый матовый, 03 – кашемир, 04 – шёлк, 05 – сталь, 06 – титан, 07 – графит 08 - черный матовый
Материал внешней накладки	Пластик
Тип монтажа	Скрытый
Подключаемый провод	0,75-4,0 мм²
Номинальное напряжение	60 В
Номинальный ток	5 А
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	71 x 71 x 39 мм
Вид фиксации внешней накладки	Easy click
Диапазон рабочего напряжения	До 60 В
Вид применяемого подрозетника	Стандартный, глубиной от 45 мм
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной / винтовой
Лапки фиксации механизма	С поступательно-возвратным механизмом
Особенности суппорта	Металлический, для многостового монтажа, по периметру соединения вида «ласточкин хвост». В углах суппорта отверстия для крепления в фасадную часть МДФ/ЛДСП
Срок службы механизма	См. «Гарантийные обязательства»
Материал контактов	Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления
Рамка	Приобретается отдельно
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Вес нетто	76 г
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения

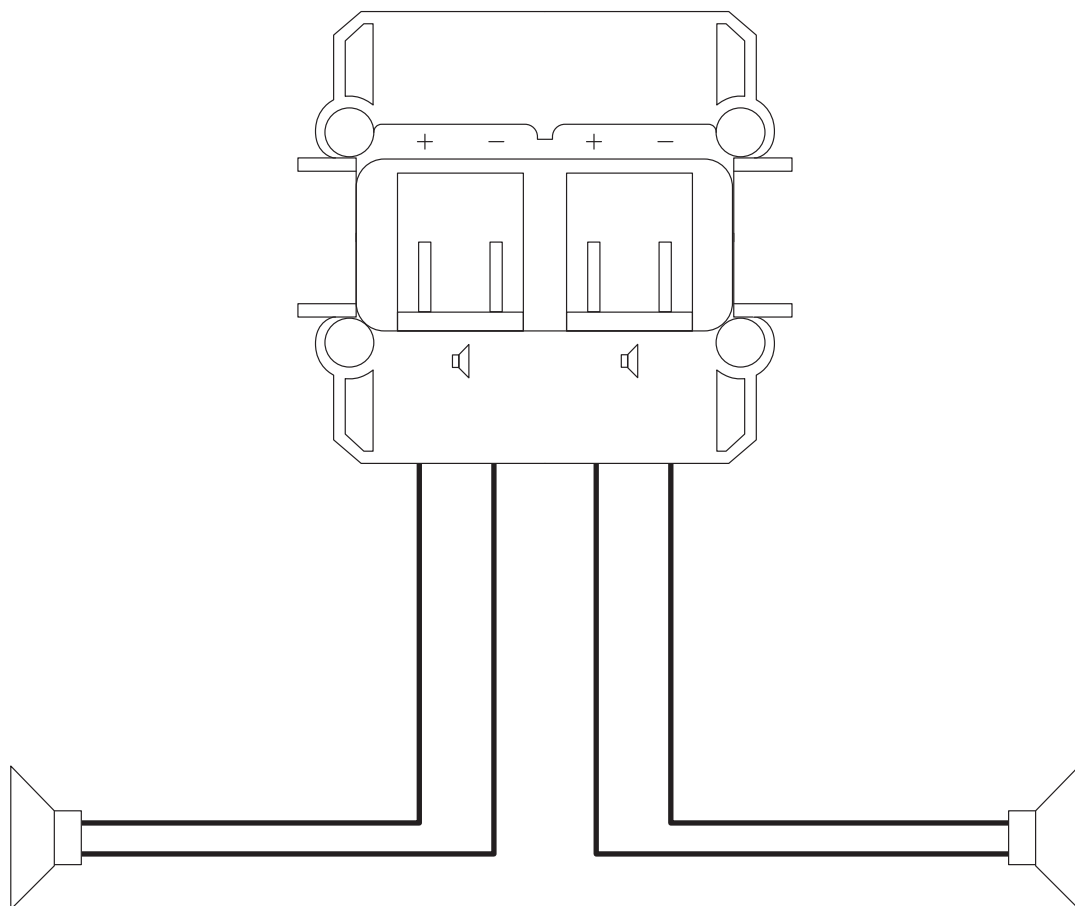

Маркировка

На корпусе изделий нанесена маркировка для подключения силовых проводов. Допускается применять жесткий провод, сечение жилы – от 0,75 до 1,5 мм².

Марки кабеля (примеры):

- ППГп-нг(А)-HF
- ВВГ-Пнг(А)

Правила и условия эксплуатации

Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000 В с действующим удостоверением.

Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.

При закреплении розетки в коробке нужно следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок следует заворачивать поочередно и равномерно.

Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании или на лицевой части накладки. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Хранение и транспортировка	Правила и условия утилизации	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +50 °С.	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. В каких случаях покупатель лишается права на гарантийное обслуживание: – Несоблюдение правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации; – Наличие механических повреждений на корпусе изделия в результате удара или падения; – Наличие жидкости (окисления) внутри механизма.
Сертификация	Дата изготовления	Импортёр и изготовитель
Соответствует Требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	Год и месяц изготовления указаны на задней части индивидуальной упаковки	Импортёр/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ" 117485, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru Изготовитель: «Майтони ГмбХ», 48161, Германия, Мюнстер, Фельдстиге 98
+ Штамп торгующей организации _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____		